

施設園芸用登場!

SA-K
シリーズ


革新技術で農業を変える!! 世界初のゼロ濃度差 CO₂ 施用対応



東京都トライアル発注認定制度

認定商品

自動三段階制御可能

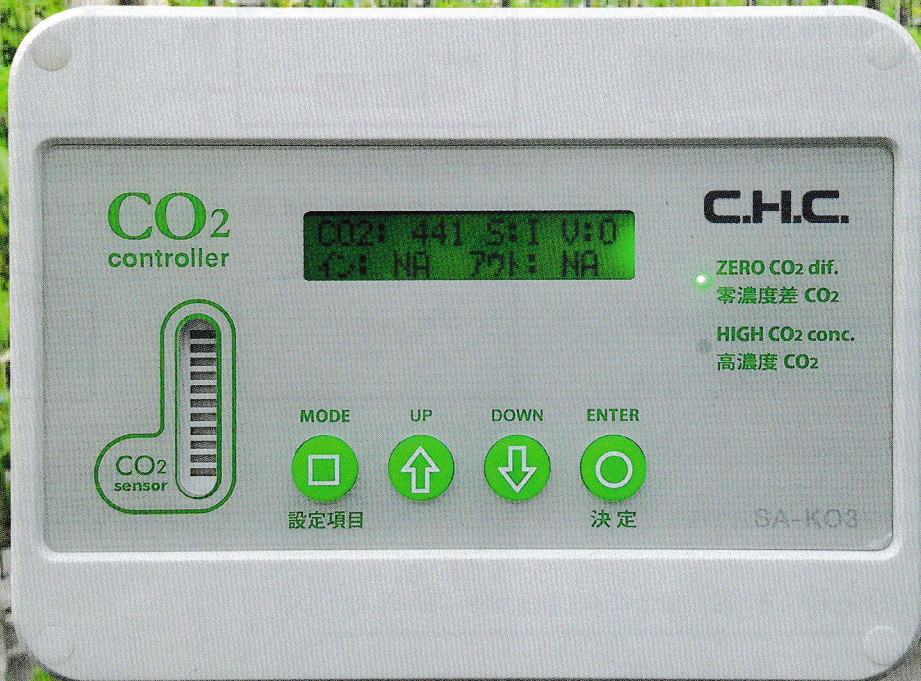

CO₂コントローラー

メーカー希望小売価格 **72,000**円(税別)

驚異の8大機能

温室等の運営・管理に最適。
効果的なCO₂施用が可能に!



千葉大学 柏の葉キャンパス 三菱樹脂アグリドリーム 植物工場内

- 1 ゼロ濃度差CO₂施用と高濃度CO₂施用の自動切替制御
1台のCO₂センサによる制御
- 2 高精度 NDIR センサ(非分散赤外線)
- 3 CO₂ポンベ/燃焼式CO₂発生器 対応可
- 4 外気CO₂濃度計測/固定 選択可
- 5 表示は 1 ppm 単位/設定は 10 ppm 単位
- 6 フォトセンサ(別売)による日照感知
タイマー(オプション)による管理も可
- 7 使用条件によりポンプユニット(別売)の使用可
台数選択可
- 8 本体ディスプレイ点滅により非常時を通報
警報アラーム・ランプ(オプション)取付け可

小売希望価格 4,000円(税別)



フォトセンサ
SA-S01

外寸 W= 96 mm
H= 0 mm
D= 40 mm

お問い合わせは

0120-402-710 www.chcsys.net

※ご購入前のご質問お気軽にお問い合わせください。※受付時間は朝9時~夜5時半まで(土日祭日を除く) 企画販売元: C.H.Cシステム TOKYO, JAPAN

C.H.C.
C.H.C. SYSTEM CO.,LTD.

仕様

測定方式	NDIR (非分散赤外線)デュアルビーム
測定範囲	0~3000 ppm
濃度表示	0~1000 ppm では 1 ppm 1001~2000 ppm では 5 ppm 2001~3000 ppm では 10 ppm
精度	0~2000 ppmでは±75 ppm or ±5%の大きな数値 2000 ppm 以上では ±7%
LED 表示	ゼロ濃度差 CO ₂ 施用・高濃度 CO ₂ 施用
漏れアラーム	CO ₂ 濃度(室内・外気)・CO ₂ バルブ(発生器)
設定	切替インターバル：1~30分 比例帯：20~200 ppm 安全値：0~200 ppm 天窓閉時：300~2000 ppm
入力	天窓の開閉・作動
出力	警報用アラーム・ランプ等
計測出力	CO ₂ 濃度・制御量(4~20mA)
外形	W170mm×H126mm×D60mm 約800g
電源	AC100~220V 0.3W
推奨ポンプ流量	0.1~0.6 L/min

※CO₂バルブの開閉やCO₂発生器の作動を調整することで、CO₂施用を適正に行います。

システム例




1. 外気 CO₂ 濃度計測モード (ゼロ濃度差 CO₂ 施用)

- ① SA-K03 を温室に設置 (P 1台) ② SA-K03 を作業エリアに設置 (P 2台)



2. 外気 CO₂ 濃度固定モード (室内 CO₂ 濃度設定値固定)


- ③ SA-K03 を温室に設置 (P なし) ④ SA-K03 を作業エリアに設置 (P 1台)

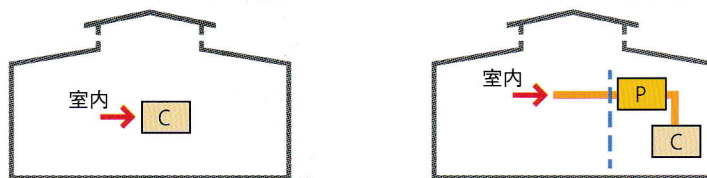

OPTION

ポンプユニット(別売) SA-PO1
メーカー希望小売価格 50,000円~(税別)

外形及び各部位の名称(本体) (単位=mm 図面スケール=1/2)

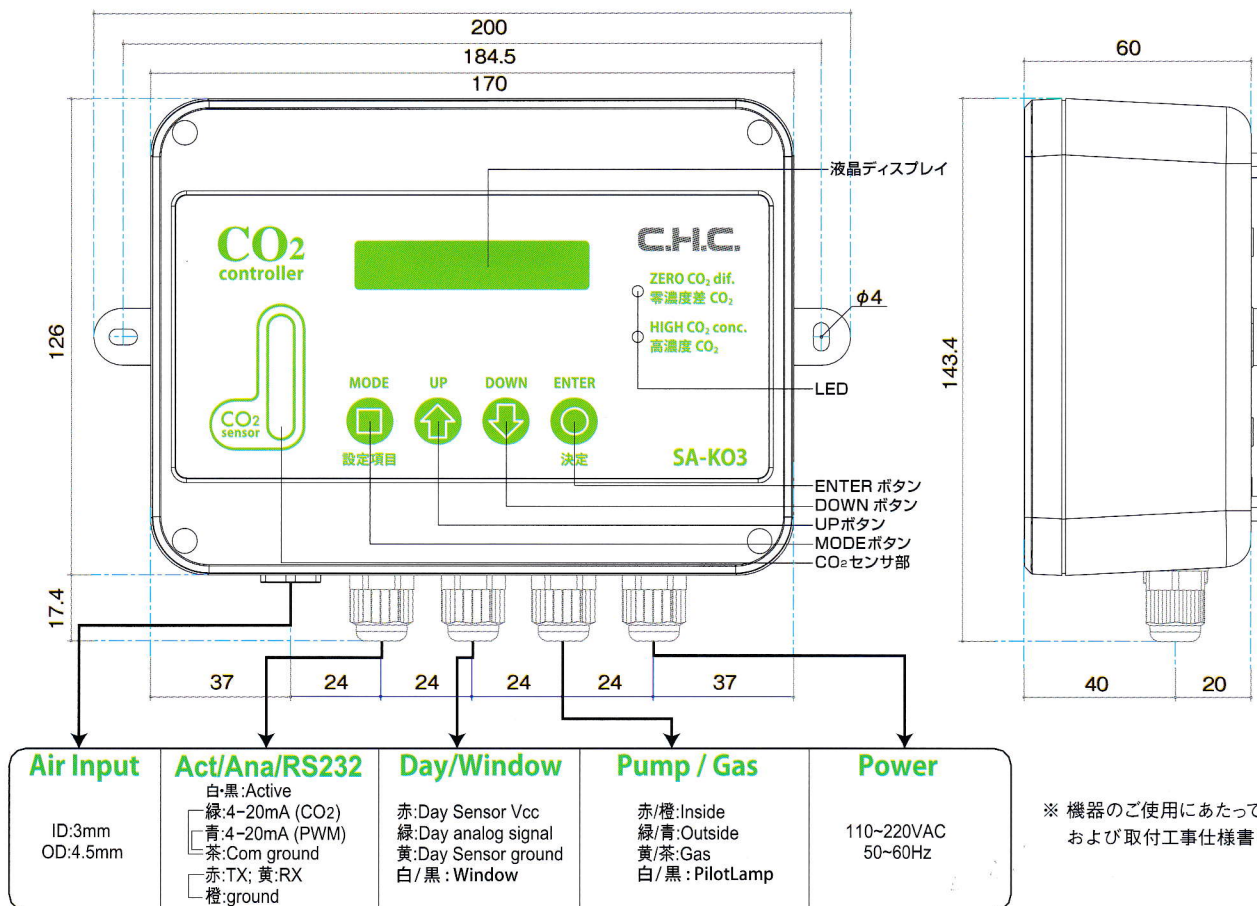

※ 機器のご使用にあたっては、取扱説明書および取付工事仕様書をご参照下さい。

ホール番号 (1) (2) (3) (4) (5)

© 2015.12.10

● 販売代理店

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町二丁目1番1号
アスパ日本橋オフィス211
株式会社ディー・エス・アイ
TEL 03-3272-7881 FAX 050-3488-1149
email info@dsi-net.jp